

2022 m. nešildymo sezono paros temperatūrinis grafikas Suderinta:

Prienų miesto šilumos vartotojams

Prienų raj. savivaldybės administracija

Prienų rajono savivaldybės administracijos

Statybos ir ekonominis plėtros skyrius

Vyriausiasis specialistas

Dainius Sordaitis


Tvirtinu:

AB „Prienų šilumos tinklai“

Direktorius

Paulius Minajevus

Val.	T_t (°C)	T_g (°C)
0	64.0	45.0
1	64.0	45.0
2	64.0	45.0
3	64.0	45.0
4	64.0	45.0
5	64.0	45.0
6	64.0	45.0
7	64.0	45.0
8	64.0	45.0
9	64.0	45.0
10	64.0	45.0
11	64.0	45.0
12	64.0	45.0
13	64.0	45.0
14	64.0	45.0
15	64.0	45.0
16	64.0	45.0
17	64.0	45.0
18	64.0	45.0
19	64.0	45.0
20	64.0	45.0
21	64.0	45.0
22	64.0	45.0
23	64.0	45.0
24	64.0	45.0

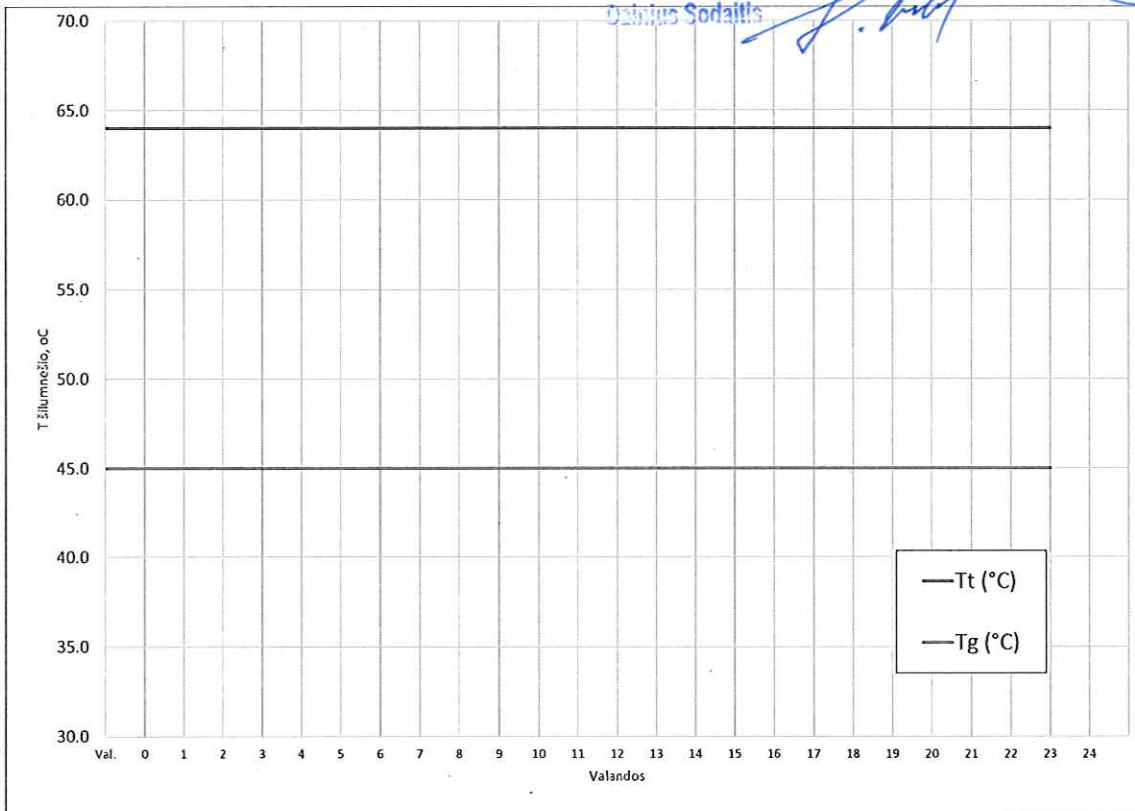

Pastabos:

1. Pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50-60°C (HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“)
2. Leidžiamas tiekiamo šilumnešio temperatūros nukrypimas ne ilgiau kaip 3 val. per parą (esant pastoviam šilumos vartojimui) ne daugiau 10 oC (EETETm patvirtinta 2012 m. spalio 29 d.
3. Grįžtamo šilumnešio temperatūra iš vartotojo karšto vandens sistemos negali viršyti 3°C.

Gamybos vadovas

Artūras Aladaitis


Artūras Aladaitis

T _{oro} (°C)	T _t (°C)	T _g (°C)
10	35.0	30.3
9	36.3	31.0
8	37.5	31.7
7	38.8	32.4
6	40.0	33.1
5	41.3	33.8
4	42.5	34.5
3	43.8	35.2
2	45.0	35.9
1	46.3	36.6
0	47.5	37.3
-1	48.8	38.0
-2	50.0	38.7
-3	51.3	39.4
-4	52.5	40.1
-5	53.8	40.8
-6	55.0	41.5
-7	56.3	42.2
-8	57.5	42.9
-9	58.8	43.6
-10	60.0	44.3
-11	61.3	45.0
-12	62.5	45.7
-13	63.8	46.4
-14	65.0	47.1
-15	66.3	47.8
-16	67.5	48.5
-17	68.8	49.2
-18	70.0	49.9
-19	71.3	50.6
-20	72.5	51.3
-21	73.8	52.0
-22	75.0	52.7

AB „Prienų šilumos tinklai“ šilumos šaltinių
2022-2023 m. šildymo sezono
TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS
Galioja priede Nr. 1 išvardintoms katilinėms

Suderinta:
Prienų raj. savivaldybės administracija
Statybos ir ekonominis plėtros skyrius
Vyriausiasis specialistas
Dainius Sodaitis

Tvirtinu:
AB „Prienų šilumos tinklai“
direktorius
Paulius Minajevs

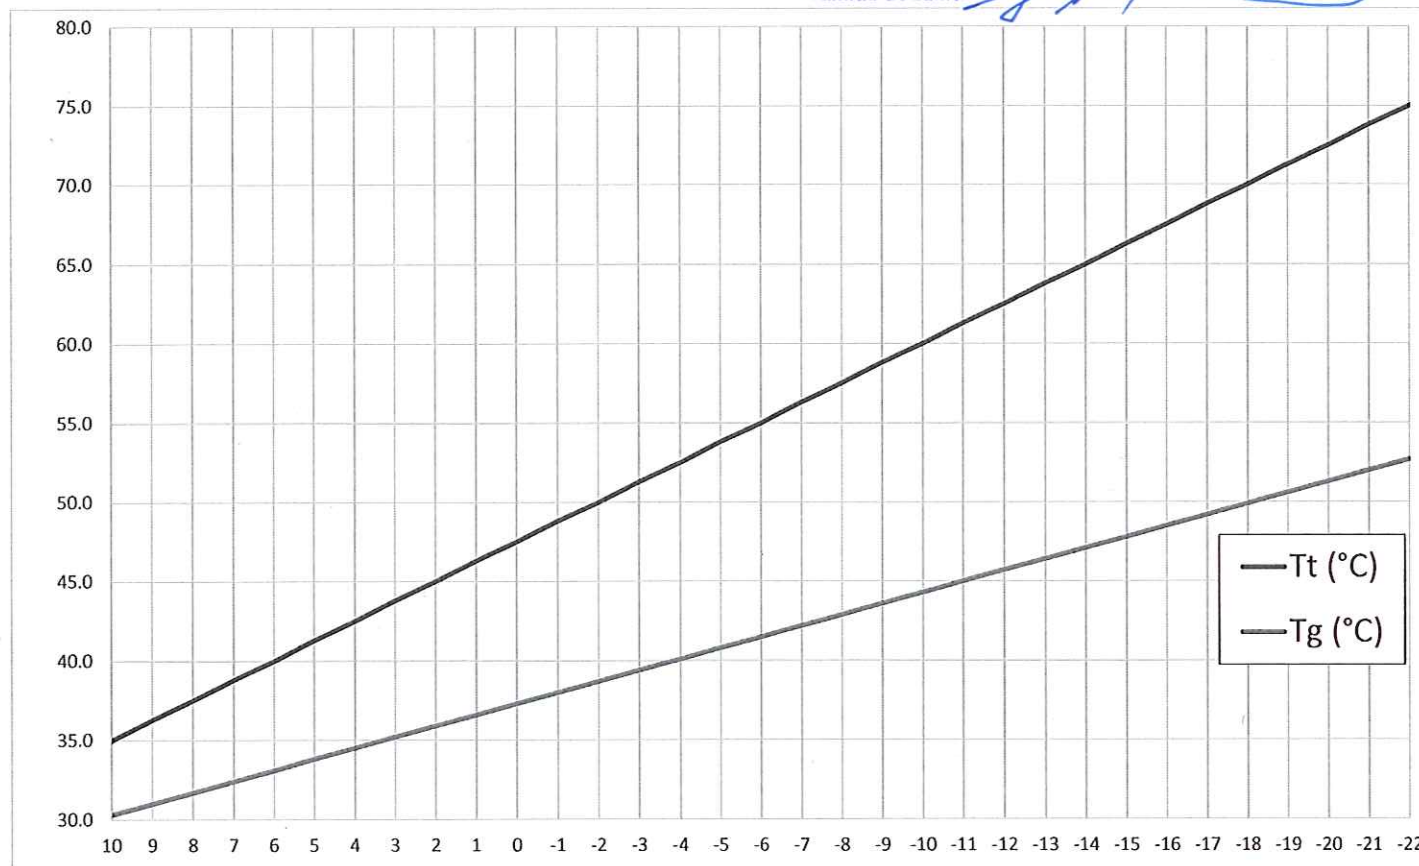

Gamybos vadovas

[Signature]

Artūras Aladaitis

Eil. Nr.	Katilinės pavadinimas
1	Jiezno kultūros centras
2	Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras
3	Stakliškių darželis
4	Ašmintos dienos centras
5	Išlaužo seniūnija
6	Šilavoto seniūnija
7	Pakuonio mokykla
8	Veverių meno mokykla
9	Balbieriškio mokykla-darželis
10	Strielčių darželis
11	Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras
12	Naujosios Ūtos seniūnija
13	Balbieriškio seniūnija
14	Skriaudžių darželis
15	Veiverių seniūnija
16	Balbieriškio pagrindinė m-lė
17	N. Ūtos m-lė
18	Prienų vandenys
19	Jiezno seniūnija
20	Pakuonio seniūnija
21	Stakliškių seniūnija

Skaičiuojamoji patalpų oro t-ra $t_{pat} = +18\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Skaičiuojamoji lauko oro t-ra $t_{lauko} = -22\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Leistini tiekiamo šilumnešio temperatūros nukrypimai $\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Grįžtamo šilumnešio temperatūra iš vartotojo šildymo ir karšto vandens sistemos negali viršyti $3\text{ }^{\circ}\text{C}$.

T _{oro} (°C)	T _t (°C)	T _g (°C)
10	65.0	43.0
9	65.0	43.0
8	65.0	43.0
7	65.0	43.0
6	65.0	43.0
5	65.0	43.0
4	70.0	43.0
3	70.0	43.0
2	70.0	43.0
1	70.0	43.0
0	70.0	43.0
-1	70.0	43.0
-2	70.0	43.0
-3	70.0	43.0
-4	70.0	43.0
-5	70.0	43.0
-6	74.0	44.0
-7	74.0	44.0
-8	74.0	44.0
-9	74.0	44.0
-10	74.0	44.0
-11	75.0	46.0
-12	75.0	46.0
-13	75.0	46.0
-14	75.0	46.0
-15	75.0	46.0
-16	82.0	47.0
-17	82.0	47.0
-18	82.0	47.0
-19	82.0	47.0
-20	82.0	47.0
-21	82.0	47.0
-22	82.0	47.0

Šilumos šaltinių 2022/2023 m. šildymo sezono
TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

Galioja Priede Nr. 1 išvardintoms katilinėms

Suderinta:

Prienų raj. savivaldybės administracija

Prienų rajono savivaldybės administracijos

Statybos ir ekonominis plėtros skyrius


Vyriausiasis specialistas

Artūras Sodaitis

Tvirtinu:

AB „Prienų šilumos tinklai“
direktorius

Paulius Minajevs

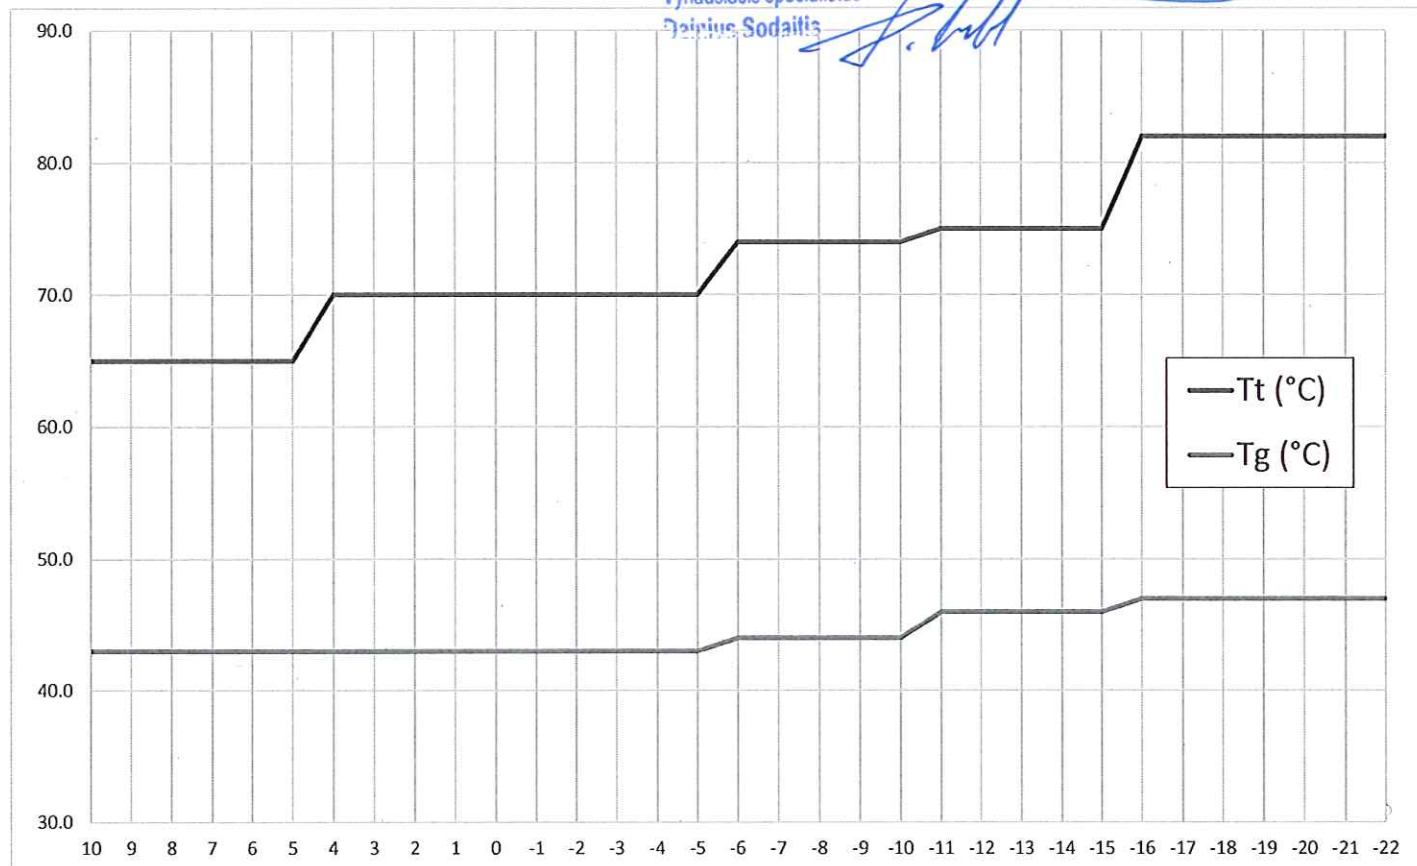

Gamybos vadovas

Artūras Aladaitis

Artūras Aladaitis

Eil. Nr.	Katilinės pavadinimas
1	Prienų katilinė Nr. 1
2	Prienų katilinė Nr. 2
3	Prienų katilinė Nr. 3
4	Balbieriškio mstl. katilinė
5	Jiezno miesto katilinė
6	Veiverių mstl katilinė
7	Skriaudžių mstl. katilinė
8	Prienų katilinė Nr. 5

Skaičiuojamoji patalpų oro t-ra $t_{pat} = +18\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Skaičiuojamoji lauko oro t-ra $t_{lauko} = -22\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Leistini tiekiamo šilumnešio temperatūros nukrypimai $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

Grįžtamo šilumnešio temperatūra iš vartotojo šildymo ir karšto vandens sistemos negali viršyti 3°C .

$T_{oro} (^{\circ}C)$	$T_t (^{\circ}C)$	$T_g (^{\circ}C)$
10	30.0	26.0
9	31.3	26.9
8	32.5	27.8
7	33.8	28.7
6	35.0	29.6
5	36.3	30.5
4	37.5	31.4
3	38.8	32.3
2	40.0	33.3
1	41.3	34.2
0	42.5	35.1
-1	43.8	36.0
-2	45.0	36.9
-3	46.3	37.8
-4	47.5	38.7
-5	48.8	39.6
-6	50.0	40.5
-7	51.3	41.4
-8	52.5	42.3
-9	53.8	43.2
-10	55.0	44.1
-11	56.3	45.0
-12	57.5	45.9
-13	58.8	46.8
-14	60.0	47.8
-15	61.3	48.7
-16	62.5	49.6
-17	63.8	50.5
-18	65.0	51.4
-19	66.3	52.3
-20	67.5	53.2
-21	68.8	54.1
-22	70.0	55.0

Renovuotų pastatų šildymo sistemų
TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS
70/30

Suderinta:

Prienų rajono savivaldybės administracija

Prienų rajono savivaldybės administracijos, AB

Statybos ir ekonominis plėtros skyrius


Vyriausiasis specialistas

Dainius Sordaitis

Tvirtinu:

AB „Prienų šilumos tinklai“
direktorius

Paulius Minajevus

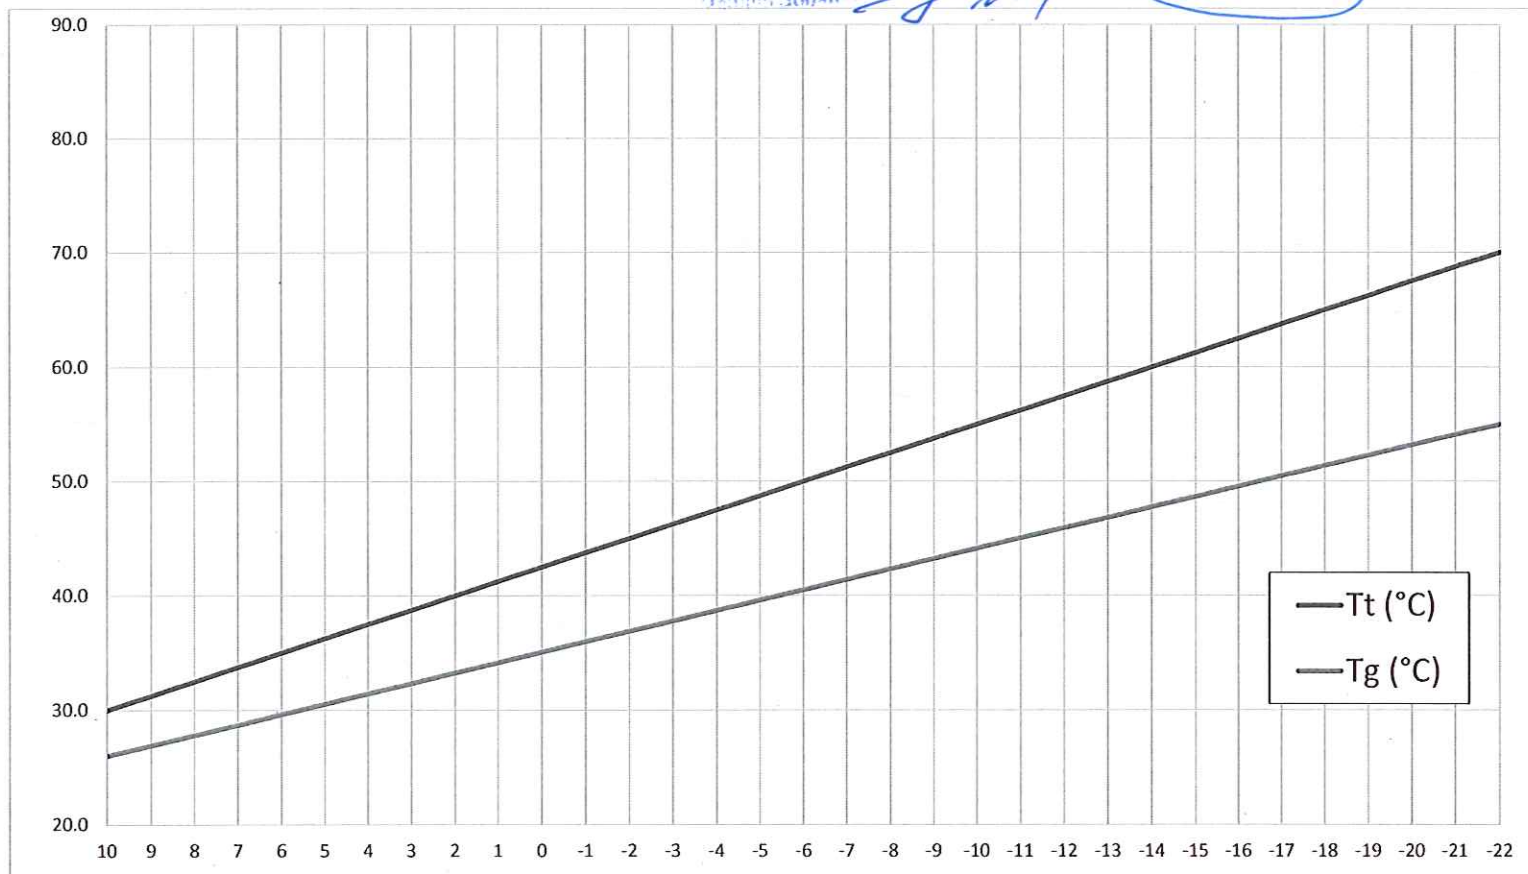

Gamybos vadovas

Artūras Aladaitis

Artūras Aladaitis


T _{oro} (°C)	T _t (°C)	T _g (°C)
10	31.0	27.0
9	32.5	28.1
8	34.1	29.1
7	35.6	30.2
6	37.1	31.3
5	38.7	32.3
4	40.2	33.4
3	41.7	34.4
2	43.3	35.5
1	44.8	36.6
0	46.3	37.6
-1	47.8	38.7
-2	49.4	39.8
-3	50.9	40.8
-4	52.4	41.9
-5	54.0	42.9
-6	55.5	44.0
-7	57.0	45.1
-8	58.6	46.1
-9	60.1	47.2
-10	61.6	48.3
-11	63.2	49.3
-12	64.7	50.4
-13	66.2	51.4
-14	67.8	52.5
-15	69.3	53.6
-16	70.8	54.6
-17	72.3	55.7
-18	73.9	56.8
-19	75.4	57.8
-20	76.9	58.9
-21	78.5	59.9
-22	80.0	61.0

Senos statybos pastatų šildymo sistemų
TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS
80/31

Suderinta:
Pienų raj. Savivaldybės administracija

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonominis plėtros skyrius
Vyriausiasis specialistas
Dainius Sodaitis

Tvirtinu: *a. minajevs*
AB „Prienų šilumos tinklai“
direktorius
Paulius Minajevas

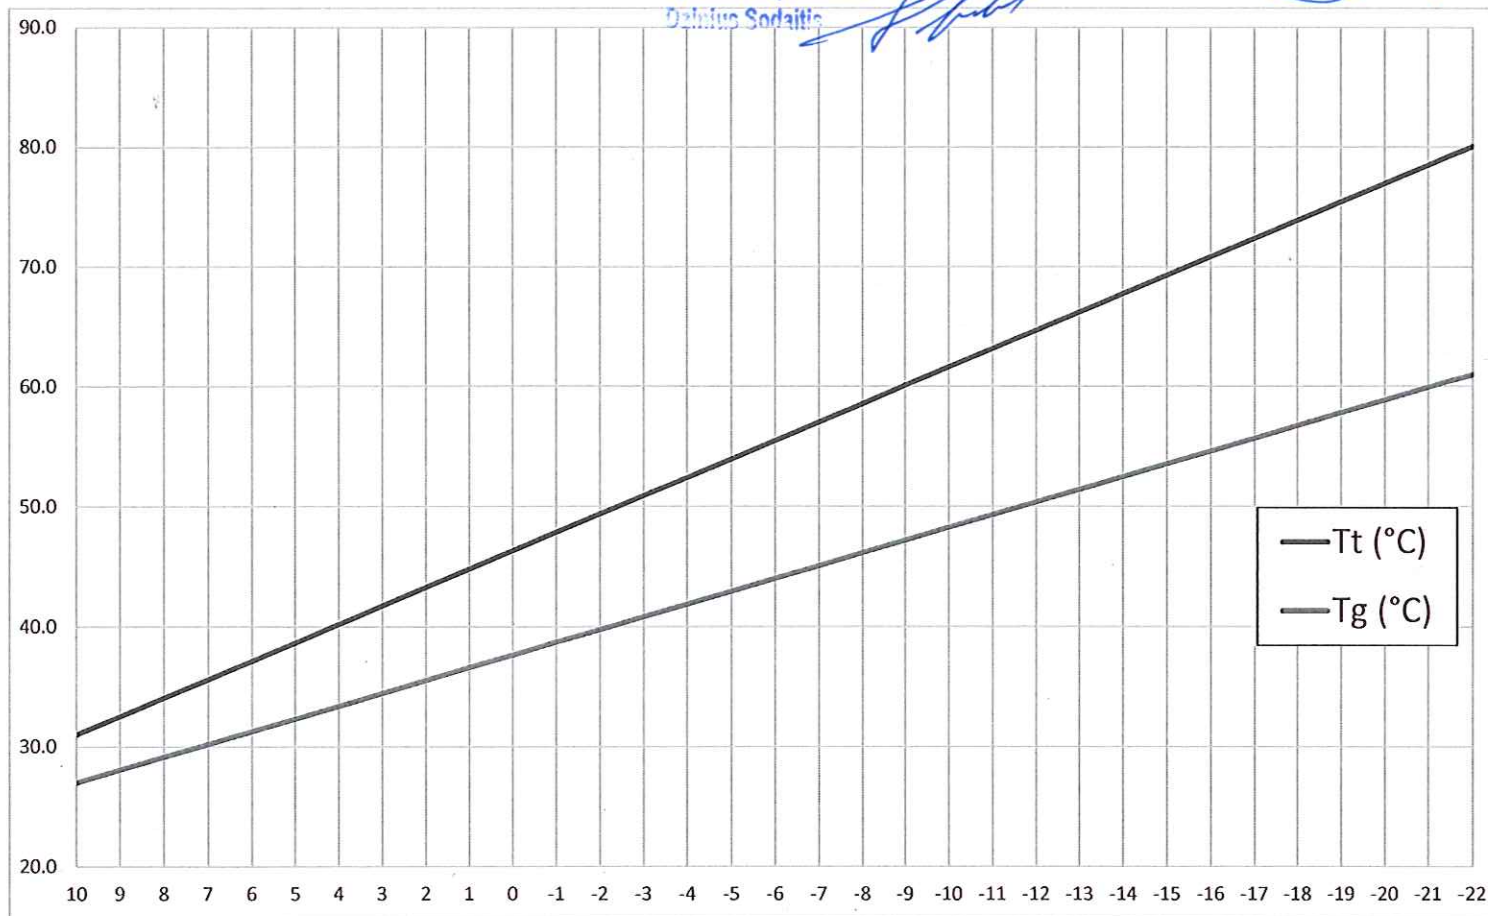

Gamybos vadovas

Artūras Aladaitis

Artūras Aladaitis